Установка сальников

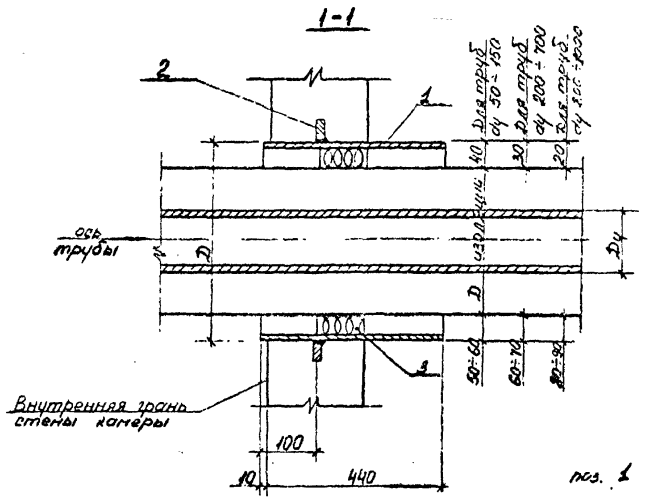

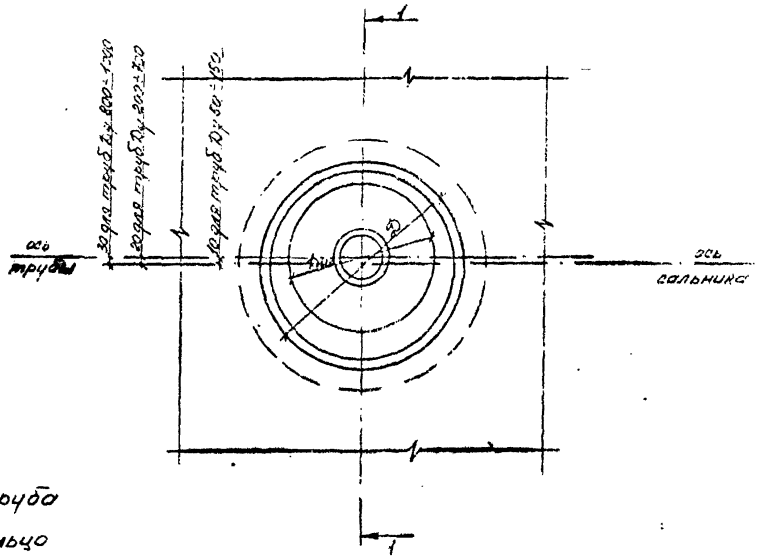

поз. 1 труба

поз. 2 кольцо

поз. 3 набивка

Корпус сальника.

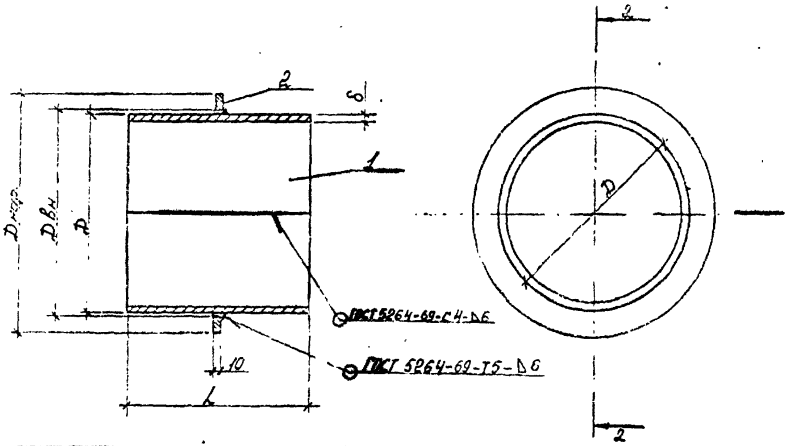

1. Спецификацию на 1 сальник см. лист 8
2. Корпус сальника D = 377 выполняется из труб по ГОСТ 8696-74, корпус сальника D = 426 выполняется из труб по ГОСТ 10704-76.
3. Корпус сальника D = 480÷1390 выполняется из листовой стали по ГОСТ 5681-57
4. Набивку сальника выполнять пеньковой прядью ГОСТ 10379-65, пропитанной нефтяным битумом БН-Ш по ГОСТ 6617-76.

КЛ 1980	Камеры на тепловых сетях. Материалы для проектирования.	СЕРИЯ 3.903 КЛ-13
	Сальники для тепловых сетей.	ВЫПУСК 0-1 / ЛИСТ 7

Спецификация на 1 сальник

Услов. проход Ду	Наруж. диаметр изоляции: Подающей трубы / Обратной трубы	Корпус сальника. Труба: Труба или лист ГОСТ см. примеч. п 2 и 3, поз. 1: Д мм	δ мм	L мм	Масса кг	Кольцо: Сталь прокатн. ГОСТ 5681-57*, поз. 2: Днар. мм	Двн. мм	Масса кг	Масса корпуса сальника кг	Набивка поз. 3: Масса кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	265 / 265	377	6		25,1	440	380	3,04	28,1	9,6
70	265 / 265	377	6		25,1	440	380	3,04	28,1	9,6
80	317 / 317	426	6	450	32,5	490	430	3,41	35,9	10,0
100	317 / 317	426	6		32,5	490	430	3,41	35,9	10,0
125	369 / 369	480	6		31,9	543	483	3,80	35,7	11,0
150	369 / 369	480	6		31,9	543	483	3,80	35,7	11,0
200	466	570	6		37,9	633	573	4,46	42,4	13,3
	369	480	6		31,9	543	483	3,80	35,7	11,3
250	520	630	6		41,9	693	633	4,91	46,8	15,8
	466	570	6		37,9	633	573	4,46	42,4	15,3
300	570	680	6		45,2	743	683	5,28	50,5	17,2
	520	630	6		41,9	693	633	4,91	46,8	15,8
350	620	730	8	450	64,8	793	733	5,65	70,5	18,4
	570	680	8		60,9	743	683	5,28	65,6	17,3
400	670	780	8		69,2	843	783	6,02	75,2	19,0
	620	730	8		64,8	793	733	5,65	70,5	18,4
450	720	830	8		73,7	893	833	6,39	80,1	20,9
	670	780	8		69,2	843	783	6,02	75,2	19,0
500	760	870	8		77,2	933	873	6,69	83,9	23,9
	720	830	8		73,7	893	833	6,39	80,1	20,9
600	860	970	8		86,1	1033	973	7,41	93,5	24,1
	760	870	8		77,2	933	873	6,69	83,9	23,9
700	960	1070	8		95,0	1133	1073	8,15	103,2	26,0
	860	970	8		86,1	1033	973	7,41	93,5	24,1
800	1060	1170	8		103,8	1233	1173	8,89	112,7	27,3
	880	990	8		87,8	1053	993	7,56	95,4	25,0
900	1160	1290	8		114,5	1353	1293	9,78	124,3	29,2
	980	1110	8		98,5	1173	1113	8,44	106,9	26,7
1000	1260	1390	8		123,3	1453	1393	10,45	133,8	31,5
	1080	1210	8		107,4	1273	1213	9,19	116,6	27,8

КЛ	Камеры на тепловых сетях. Материалы для проектирования	СЕРИЯ 3.903 КЛ-13
1980	Сальники для тепловых сетей. Спецификация.	ВЫПУСК 0-1 / ЛИСТ 8